



分煙専門メーカーとして30年以上の実績
トルネックスが開発した最新の喫煙ブース



分煙脱臭ブース
シングル

分煙脱臭ブースシングル 扉付き
(扉はオプション)

分煙脱臭ブース
ダブル

分煙脱臭ブースダブル 扉付き
(扉はオプション)

品名	分煙脱臭ブースシングル	分煙脱臭ブースダブル
型式	IKBJP-S1	IKBJP-W1
外形寸法 (mm)	W1600 x D1200 x H2400	W3160 x D1200 x H2400
重量	約 380kg	約 645kg
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	約 210W/330W	約 420W/660W
集塵効率 (微粒子フィルタにて)	計数法 99.97%(0.3μm)	
風量	18 m ³ /min	
プレフィルタ	SUS24 メッシュ	
メインフィルタ	微粒子フィルタ	
脱臭フィルタ	特殊吸着剤	
センサ	人体検知センサ	
照明	LED ダウンライト 2 灯	LED ダウンライト 4 灯
灰皿	自然消煙灰皿 2 個	自然消煙灰皿 4 個
材質 /色	本体、排気ユニット	スチール/ブラックメタリック、ブラウンメタリック
	脱臭 テーブル	メラミン合板/石目調
	灰皿	アルミ
	柱	アルミ型材
	ブース 壁面	ポリカーボネート/透明
	天井	アルミ/ホワイト
使用人数	3~4人	6~8人
税抜価格	オープン価格	

※扉(スライドドア/アルミバンチングプレート)はオプションです。 ※建物への排気接続はオプションです。

快適な環境を維持するため、メンテナンスにご訪問します

トルネックスシリーズは定期的な保守メンテナンスが必要です。
弊社または正規代理店とのメンテナンス契約をお勧めします。お手入れをしないまま使い続けると、火災・故障・破損の原因になります。

ご注意

- トルネックスシリーズはたばこの粒子状物質は捕集しますが、一酸化炭素、二酸化炭素は除去できませんので必ず換気を行ってください。
- ご使用の際には取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本誌に掲載の製品仕様及びデザインは改良のため予告なく変更する場合がございます。
- 印刷条件により製品の色調が実際と異なる場合がございます。

定期メンテナンスのお問い合わせは
カスタマーサービス部

Tel.03-3891-6781



加熱式・紙巻たばこの臭いを強力脱臭

NEW 分煙脱臭ブース

IKBJP

A New Style Smoke Deodorizing Booth

■ 製造・販売元
株式会社トルネックス <http://www.tornex.co.jp/>

E-mail: customer@tornex.co.jp

■ 本社 / ショールーム
103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 6-6 小倉ビル
TEL.03-5643-5800 FAX.03-5643-5801

■ 大阪支店
532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 3-9-13NLC 新大阪 8 号館
TEL.06-6100-0800 FAX.06-6100-0801

■ 福岡支店
812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂 1-9-49
TEL.092-432-8550 FAX.092-432-8551

■ 名古屋営業所
450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-16 タキビル
TEL.052-533-0130 FAX.06-6100-0801 (大阪支店)


お気軽にお問い合わせください。

気流制御技術でたばこの煙を効率良く吸引 99%除去

トルネックスの気流制御技術により、ブース内に煙が充満せずに効率良く吸引され、微粒子フィルタを通過することで、たばこの粉塵を99%除去 (0.3 μ m以上の粒子) します。

たばこ臭を95%除去、加熱式たばこも脱臭

トルネックス独自の特殊吸着剤に1回通過させるだけで、たばこの臭いを95%以上除去し、周囲への臭いの拡散を防ぎます。

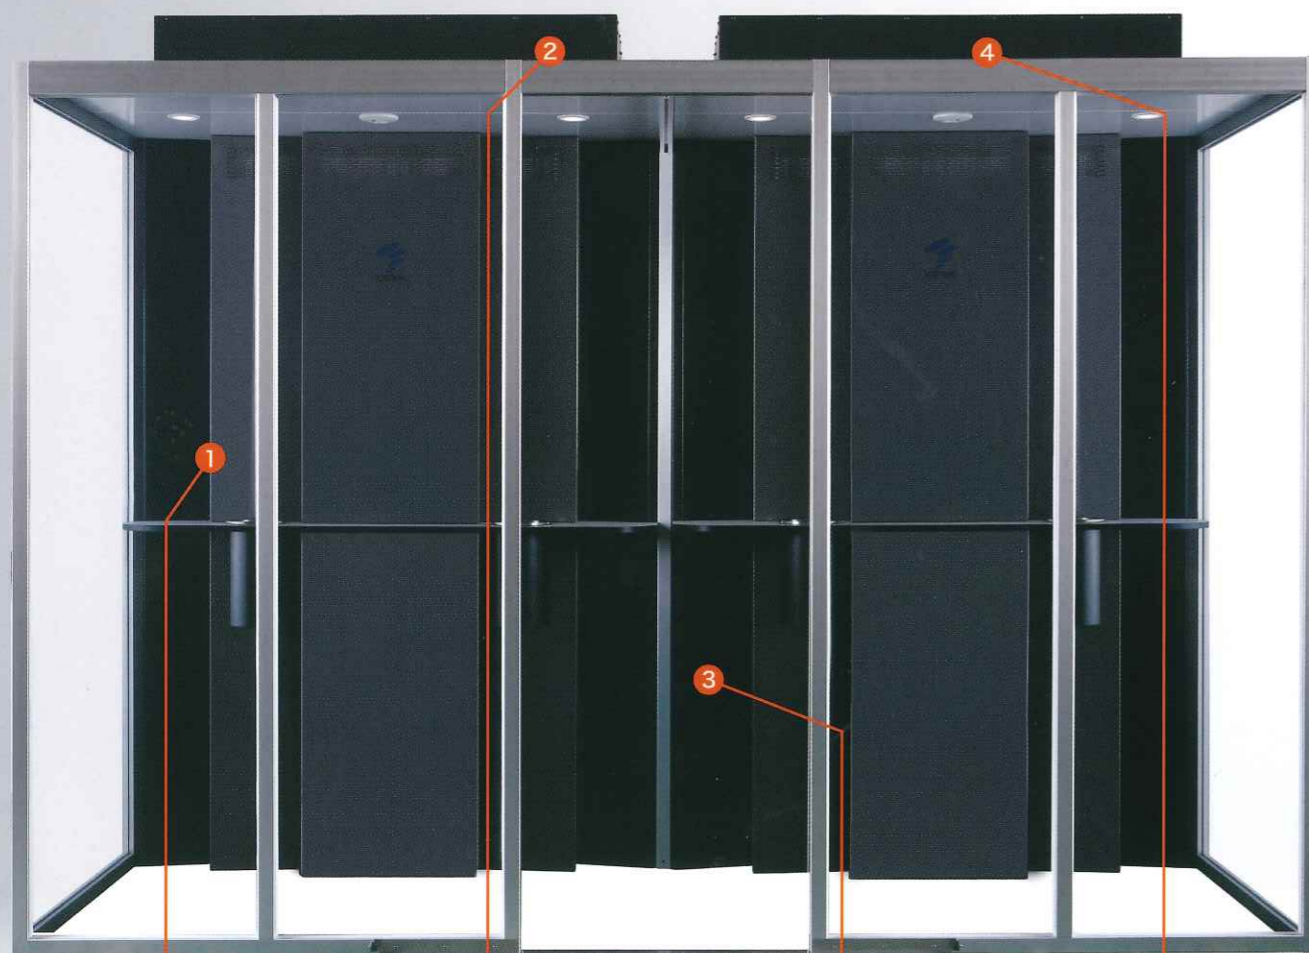

①自然消煙灰皿
吸殻を入れると自然に火が消える大容量灰皿が標準装備されています。



②LEDダウンライト
シングルタイプで2灯LED照明が付いています。本体と連動して照明が自動ON/OFFします。



③扉(スライドドア)※オプション
スライドドアを取り付けることができます。ドアを開けた場合にも0.2m/s以上の空気の流れができていますので、煙が直接もれることを防ぎます。



④センサ
人の動きを感知してブースが自動ON/OFFします。人がいなくなつてから6分後に停止します。


改正健康増進法 喫煙専用室の技術的基準対応

設置は組立工事のみ。浄化した空気を天井から排出し、喫煙室入口風速0.2m/sを確保。喫煙専用室の技術的基準の経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースの以下の基準を満たしています。

- ・総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
- ・当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m³以下であること。
- ・喫煙専用室等に向かう気流が開口面の全ての測定点で0.2m/s以上※1


※1 厚生労働省 脱煙機能付き喫煙ブースの性能を確保するための測定方法の例より

※改正健康増進法の経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースに該当する機器は、設置時並びに導入後(3ヵ月に1回程度)に性能確認試験(風速、TVOC濃度、浮遊粉塵濃度測定)実施が必要となります。(脱煙機能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法の例より)

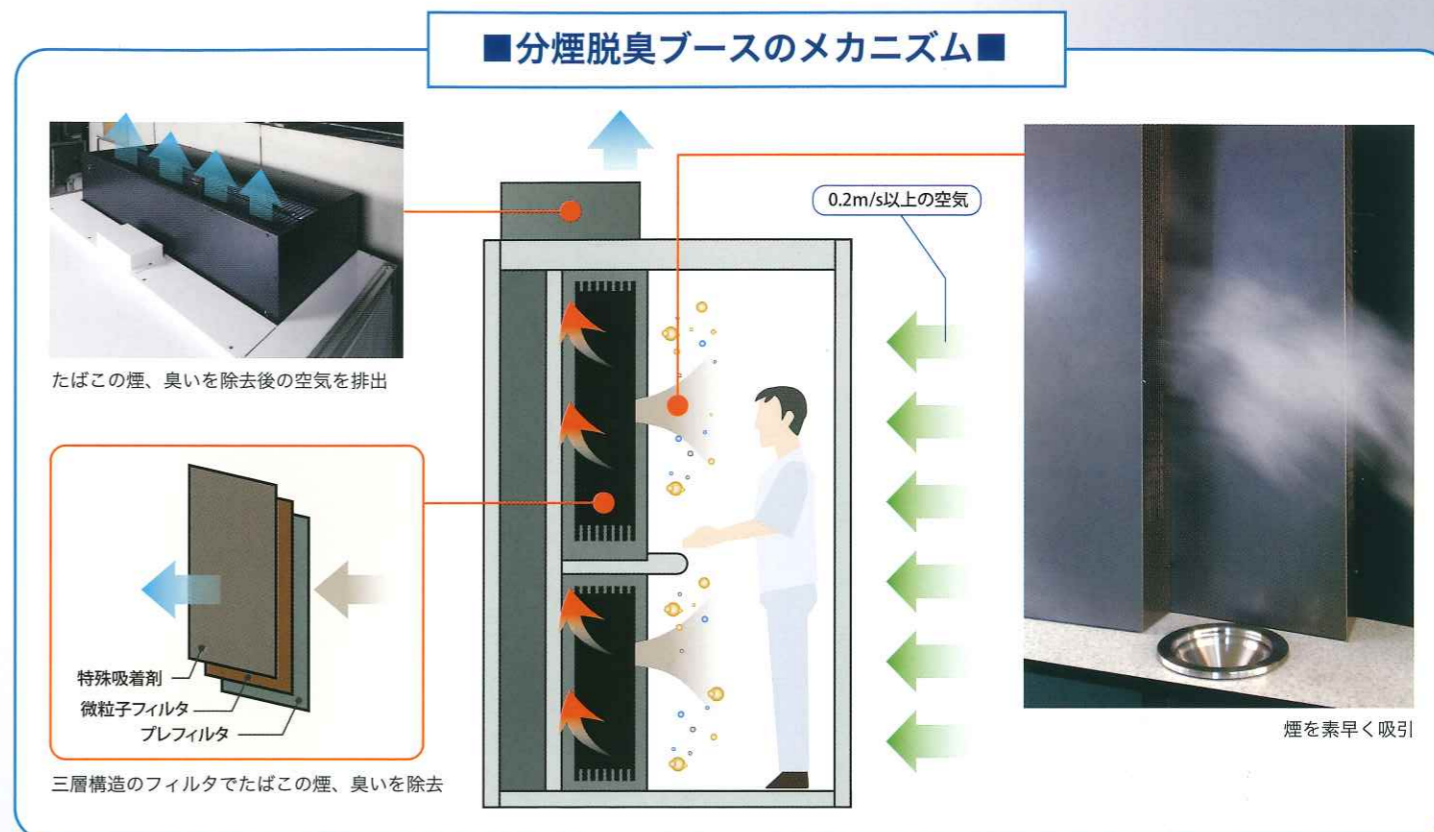

たばこの臭気3成分除去率が95%以上。

脱臭効果が驚異的にUP。分煙脱臭ブースは、アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の除去率が95%以上と高い除去効果を発揮します。

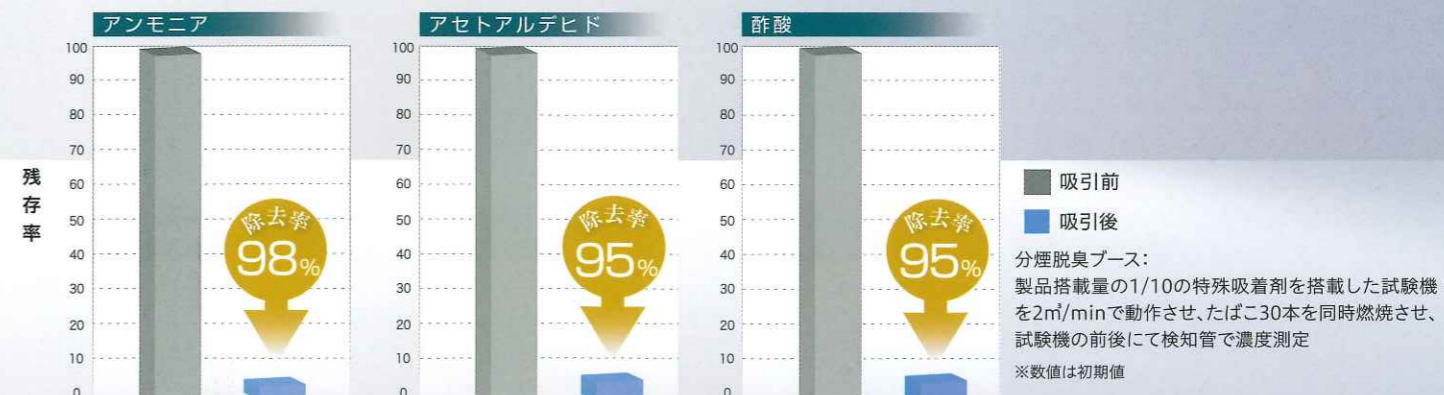

TVOCを95%以上除去 たばこの様々な臭い成分にも効果を発揮

たばこの主なガス成分であるTVOC(ベンゼン、ピリジン、トルエン、エチルベンゼン、キシレン、スチレン、フェノール、リモネン、ニコチン、ニコチリン等)を95%以上除去します。 ※数値はたばこ8本を燃焼させた場合の初期値です。

さらに脱臭
TVOC 除去率 95.3%
成分の内訳はコチラ▶

ベンゼン	→	94.9%	リモネン	→	95.1%
ピリジン	→	99%	ニコチン	→	99%
トルエン	→	96.4%	ニコチリン	→	99%
トルエンエチルベンゼン	→	90.1%	スチレン	→	93.7%
キシレン	→	95.3%	フェノール	→	82.4%